
ウィズコロナの時代・・・だからこそ安心をプラス

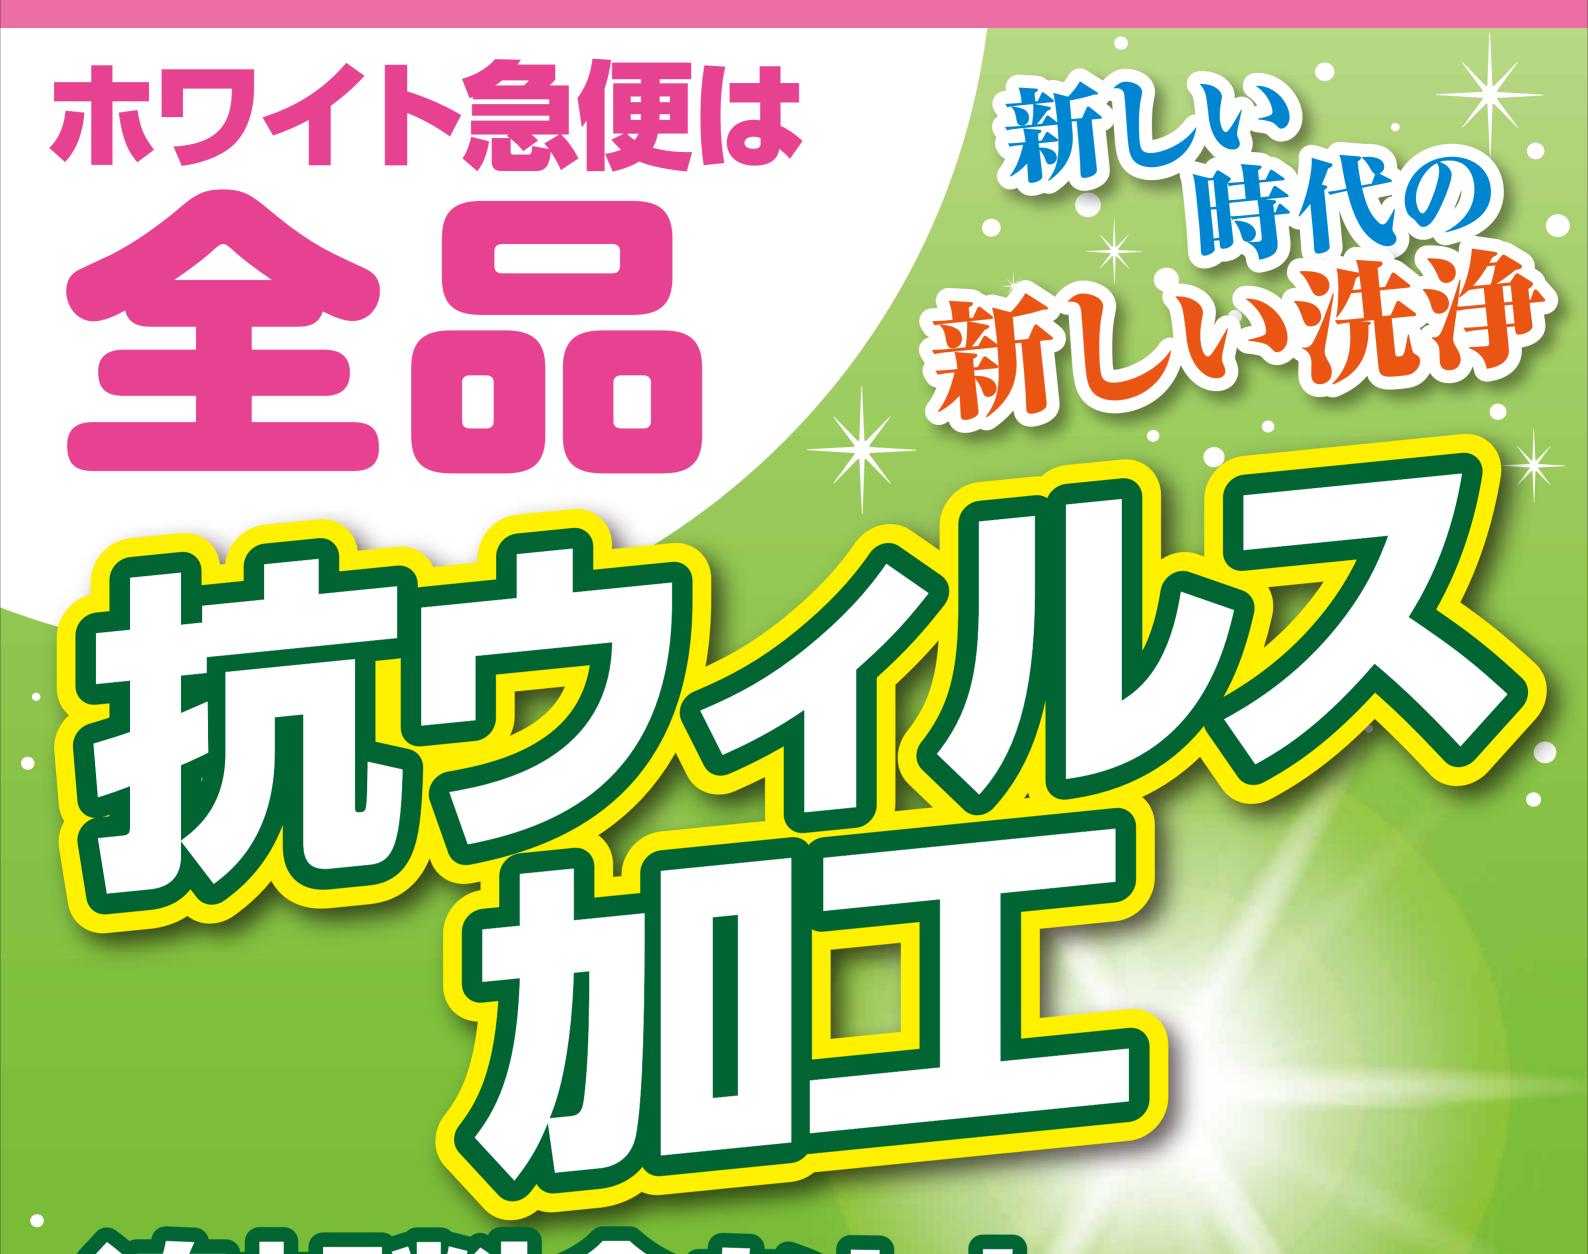

大部構成は * SYLET AND FEET

外部検査機関による抗ウィルス性試験において、ISO規格を十分に満たす数値が出ています。

抗ウィルス活性値(Mv) = 4.0

ISO規格 2.0 ≦ Mv < 3.0 ···Small effect(弱い効果あり) 3.0 ≦ Mv ···Full effect(十分な効果あり)

抗ウイルス加工後、新たに衣類に付着したウイルスを99%以上 低減させ、その効果は次回クリーニング時まで持続※します。

※着用状況により、効果の持続期間が短くなることがあります。

が急便

※病気の治療や予防としての効果を保証するものではありません。全ての菌・ウイルスに効果がある訳ではありません。

詳細は店舗スタッフまでお問合せください。